



Układ pomiarowy według  
odrębnego opracowania


## Schemat ideowy szafy oświetleniowej SO

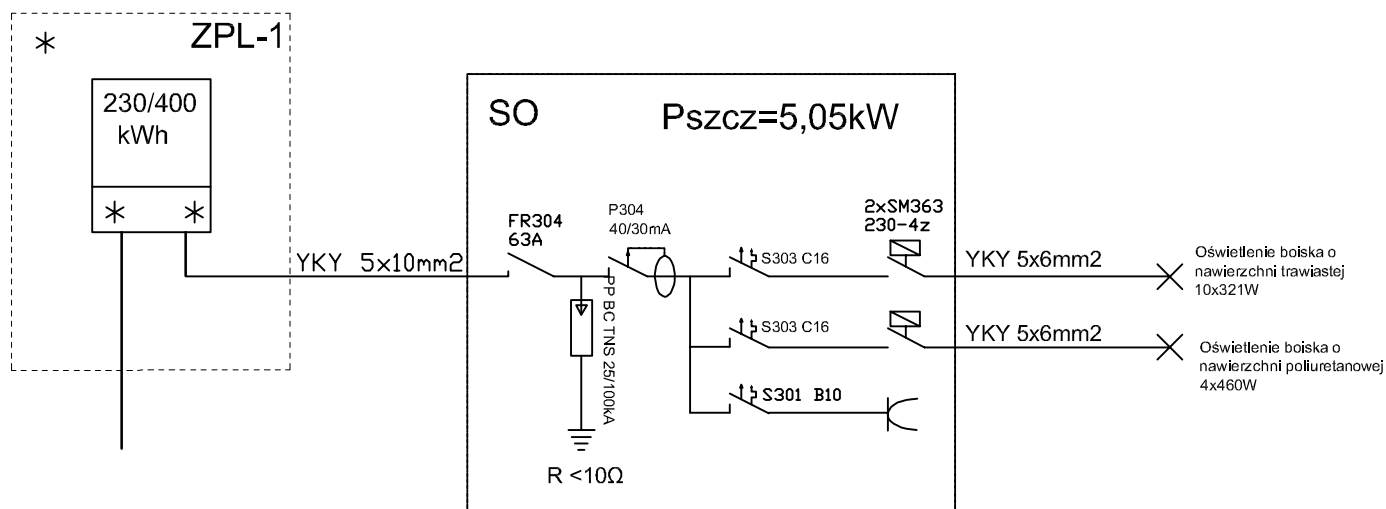

## Schemat układu sterowania oświetleniem



OCHRONA PRZY USZKODZENIU  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TNC

		PM Pracownia Piotr Malik ul. Akacjowa 47 38-420 Korczyna NIP 684-111-01-50 REGON 370306979	Projekt nr 150305J
Inwestor:	Gmina Krosno, 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A		
Obiekt:	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 5 w Krośnie		
Lokalizacja:	38 - 404 Krosno ul. Rzeszowska dz. nr ew. 338 obręb Turaszówka		
Stadium:	Projekt budowlany		
Rysunek:	Schemat ideowy zasilania oraz sterowania oświetleniem		
Projektant:	Jan Pigń Upr. G.P.I.U.A.8346/92/90		
Data: 04.2015	Branża: elektryczna	Skala -----	Rys. nr E-04