




SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNIC

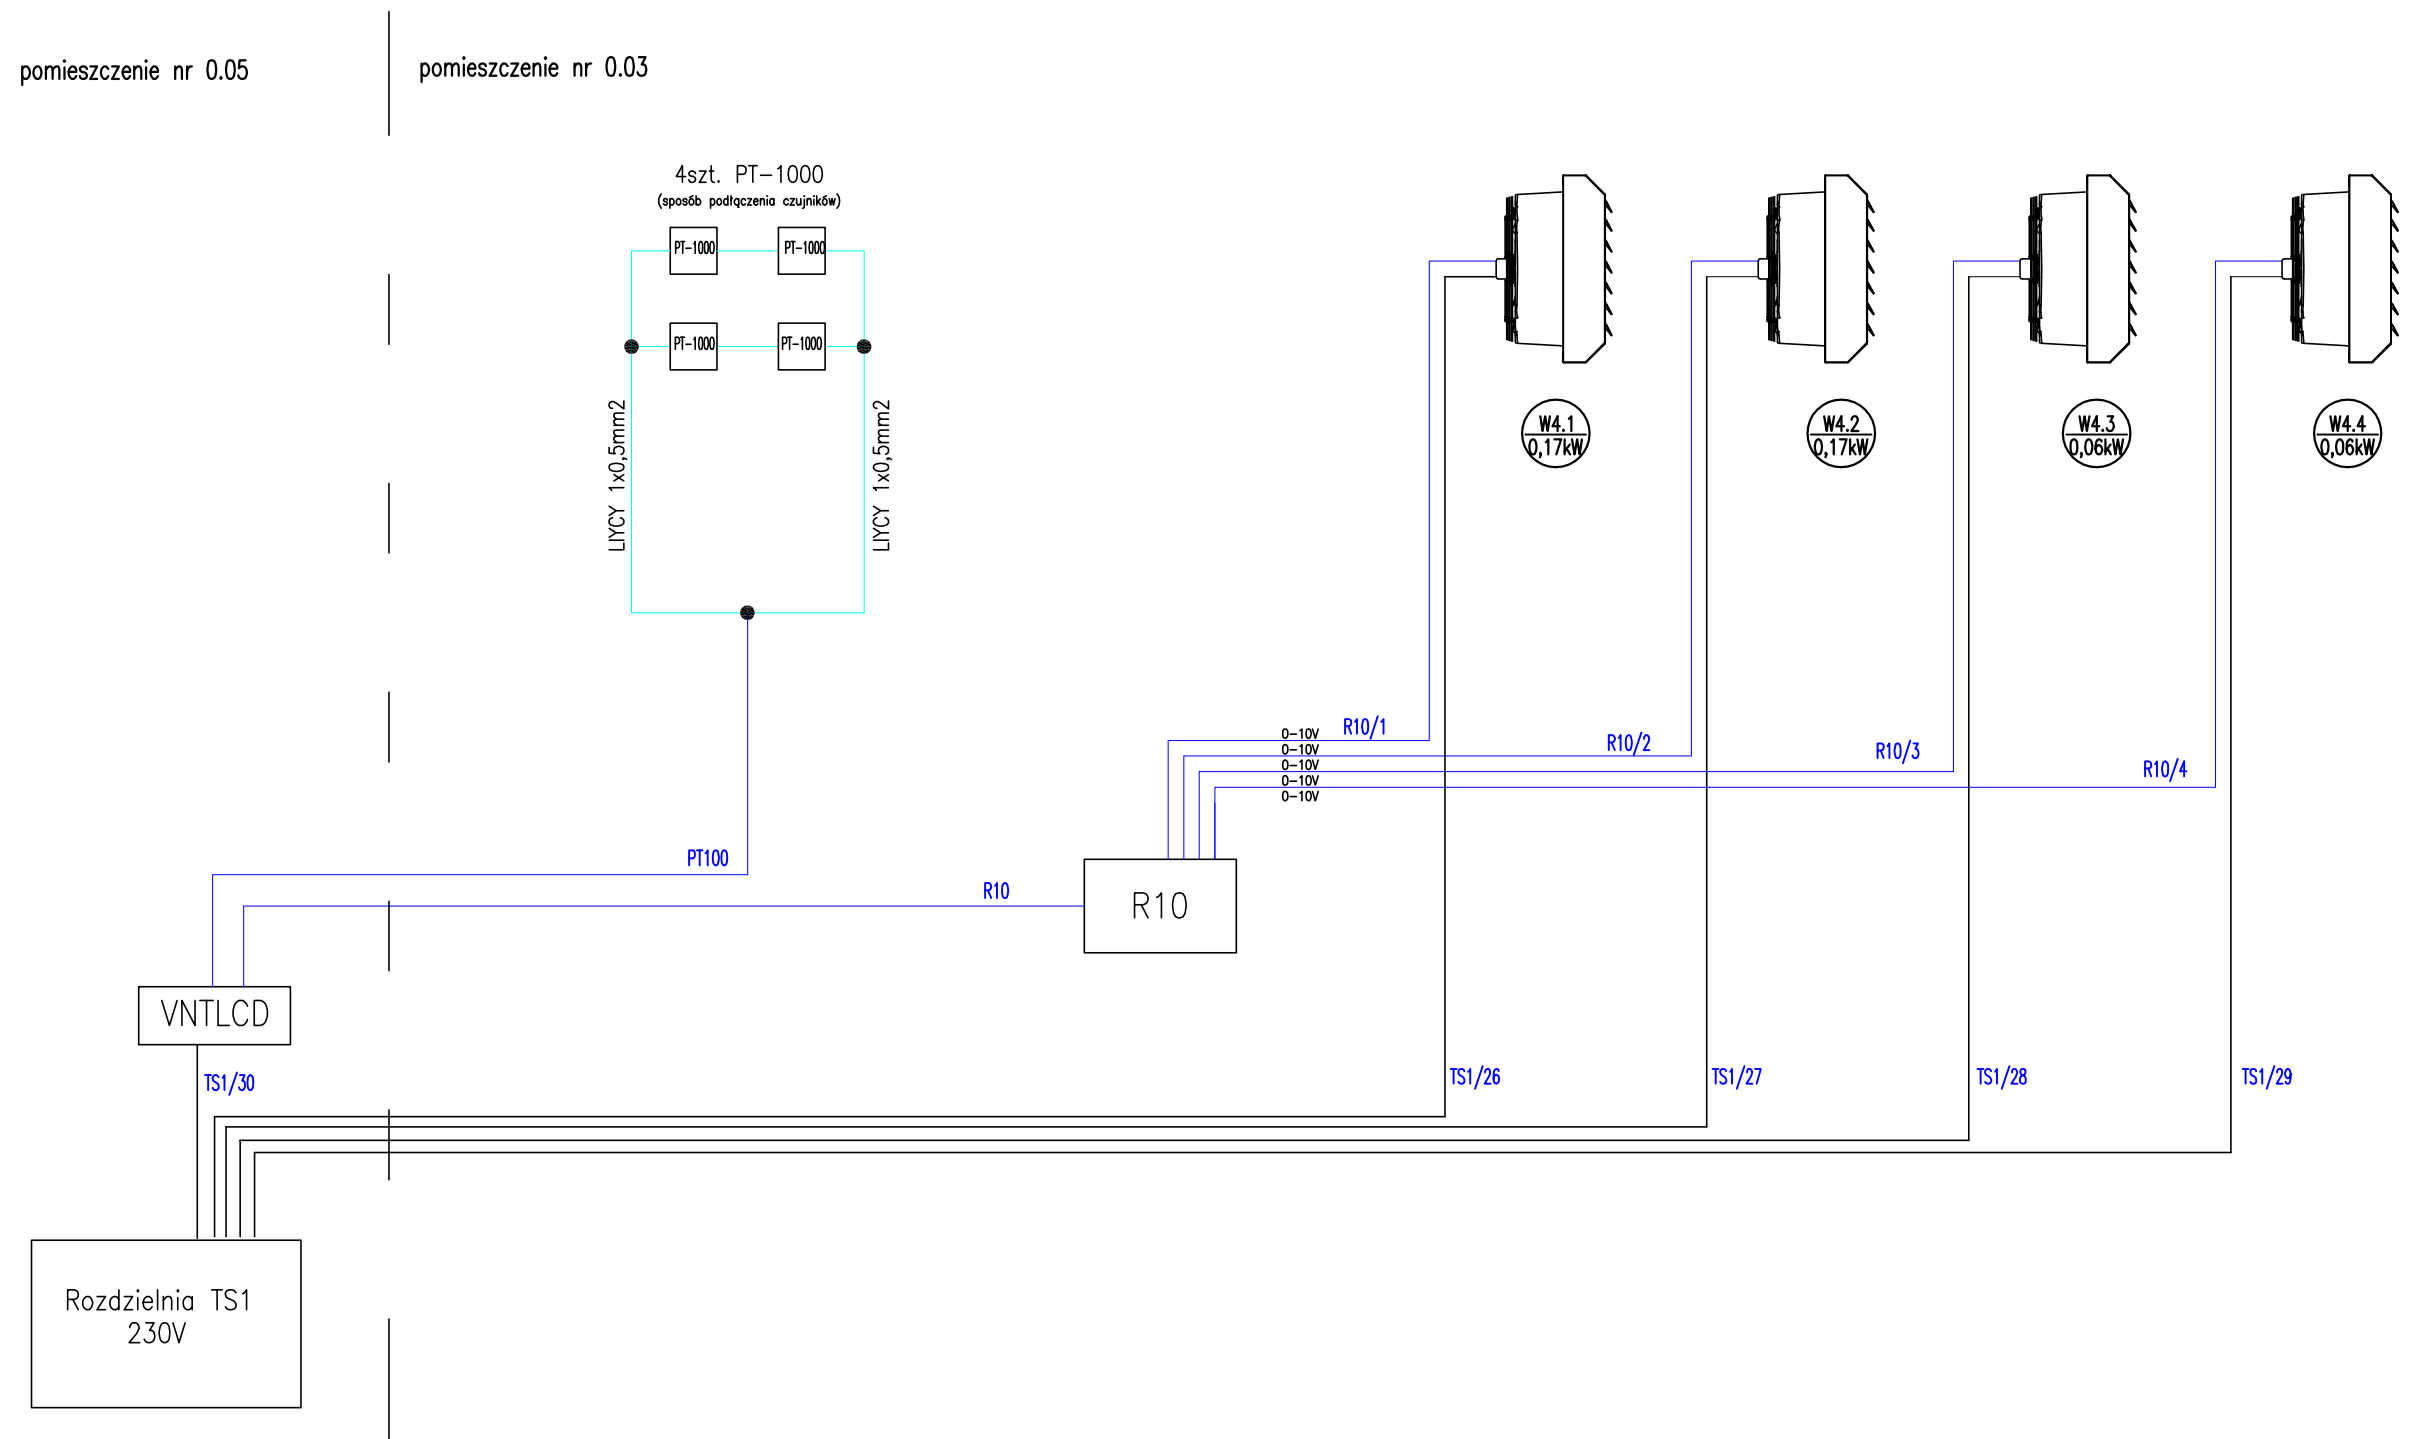

LEGENDA:

- | | |
|-------|--------------------------------------|
| _____ | YDY 3x1,5mm2 |
| _____ | LIYCY 1x0,5mm2 |
| _____ | LIYCY 2x0,5mm2 |
| _____ | KABEL TrueNet kat.6 UTP, wersja LSOH |

<p>Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U. Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994</p>		<p>PAWEŁ PUDEŁKO 38-400 Krosno ul. Tkacka 28 NIP: 684 209 09 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636</p>		<p>GRUPA BOX ARCHITEKCI</p>		
<p>Objekt: Rozbudowa budynku szkoły tj Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – budowa sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-socjalnego, dodatkowych sal lekcyjnych i łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem projektowanym.</p>		<p>Projektant: mgr inż. Tomasz RADOŃ upr. nr PDK/0116/POOE/07</p> <p>Podpis: </p>			<p>Treść rysunku: Schemat podłączenia nagrzewnic</p>	
<p>Adres: działki nr ewid. 1028/1; 1028/2; 1043 ul. Ks. S. Szpetnara, 38-400 Krosno</p>		<p>Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY</p> <p>Branża: ELEKTRYCZNA</p>				
<p>Inwestor: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Ks. S. Szpetnara 9, 38-400 Krosno</p>		<p>Sprawdzający mgr inż. Tomasz WITUSIK upr. nr PDK/0078/POOE/05</p> <p></p>		<p>Data: Maj 2015r.</p>	<p>Skala: -</p>	<p>Nr rysunku: E/9</p>