

V. WARUKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, DECYZJE

- [1]. Decyzja Starosty Jasielskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, pismo znak OS.6341.54.2013 z dnia 19.01.2015r.;
- [2]. Uzgodnienie przez Naradę Koordynacyjną znak G.6630.57.2015.L z dnia 28.04.2015r.;
- [3]. Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o.; pismo znak 300/E/WrTP/46/14 z dnia 23.04.2014r.;
- [4]. Warunki techniczne usunięcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A., pismo znak RE6/RM/27/2013/P/4/260/W/4/330/14 z dnia 15.04.2014r.;
- [5]. Warunki techniczne przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A.; pismo znak RE6/RP/1/740/K/136/2015 z dnia 12.02.2014r.;
- [6]. Warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych wydane przez Urząd Miasta Krosna; pismo znak I.7012.127.2013.A z dnia 14.06.2013r.;
- [7]. Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez MP GK Krosno Sp. z o. o.; pismo znak ZWK-4041-122/13 z dnia 21.06.2013r.;
- [8]. Opinia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pismo znak UOZ-K-I.5152.25.2014 z dnia 08.04.2015r.;
- [9]. Opinia Prezydenta Miasta Krosna, pismo znak D.7011.14.14.2013.O z dnia 18.03.2015r.;
- [10]. Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, pismo znak ZU-460-5-11/15 z dnia 23.03.2015r.;
- [11]. Opinia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego, pismo znak KRO.5140.57.2015.GW z dnia 20.03.2015r.;
- [12]. Opinia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, pismo znak 660 z dnia 17.03.2015r.;
- [13]. Opinia Zarządu Województwa, pismo znak DT-VI.8012.16.4.2015.JW z dnia 31.03.2015r.;
- [14]. Uzgodnienie przez Wydział Inwestycji UM Krosna likwidacji oświetlenia ulicznego, pismo znak I.7013.64.1.2015.F.W.Pola z dnia 21.05.2015r..

OS.6341.54.2013

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 122 ust.1 pkt 1 i 3 w związku z art. 9 ust.1 pkt 14 lit. c, pkt 19 lit. a i f, art.9 ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2, oraz art. 127 ust.1, 3 i 5 , art. 128, art.131 i art.140 ust.1, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz.145 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800),
- art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 687 ze zm.)
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysława Patruś działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna

o r z e k a m

I. Udzielam Prezydentowi Miasta Krosna pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie, w następującym zakresie:

1. Wykonanie urządzeń wodnych: rozbiórka istniejącego przepustu.

Istniejący przepust przewidziany do rozbiórki jest zlokalizowany na rowie stanowiącym działkę nr ewid. 28 obręb Polanka w miejscowości Krosno. W stanie istniejącym przepust jest wykonany z kręgów betonowych o średnicy 80 cm. Długość przepustu wynosi 4,0 m, spadek ok. 2%.

Współrzędne geograficzne przepustu: N: 49°42'33,88" E: 21°43'19,92"

2. Wykonanie urządzeń wodnych: budowa nowego przepustu.

Nowy przepust zostanie wybudowany na rowie stanowiącym działkę nr ewid. 28 obręb Polanka w miejscowości Krosno – w miejscu dotychczas istniejącego, przewidzianego do rozbiórki przepustu, o którym mowa w pkt 1.

Podstawowe parametry projektowanego przepustu:

- średnica (światło) 80 cm
- długość 16,10 m
- spadek dna 1 %
- rzędna wlotu 264,72 m n.p.m.
- rzędna wylotu 264,56 m n.p.m.

Projektowany przepust zostanie wykonany z rur z HDPE. Będzie ułożony na fundamencie w postaci ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Na wlocie i wylocie przepust zostanie umocniony przez wykonanie bruku kamiennego ze spoinowaniem zaprawą cementową.

Współrzędne geograficzne przepustu: N: 49°42'33,88" E: 21°43'19,92"

3. Wykonanie urządzeń wodnych: przebudowa rowu.

Istniejący rów stanowiący działkę nr ewid. 28 obręb Polanka w miejscowości Krosno, w miejscu planowanej przebudowy posiada następujące parametry:
szerokość w koronie skarp – ok. 4,0 m; szerokość w dnie – ok. 1,0 m; średni spadek dna – ok. 1-2%; przepływ wody miarodajnej (przyjętej na poziomie przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia 2%) $Q_m=0,88 \text{ m}^3/\text{s}$.

Planowana przebudowa będzie polegać na umocnieniu istniejącego rowu na odcinkach długości 3,0 m poniżej i powyżej projektowanego przepustu. Umocnienie zostanie zrealizowane w postaci narzutu kamiennego ze spoinowaniem zaprawą cementową. Narzut zostanie wykonany na dnie rowu i skarpach do wysokości 60 cm. Nachylenie skarp rowu na długości umocnienia wyniesie 1:1,5.

Współrzędne geograficzne odcinka o długości 3,0 m, powyżej projektowanego przepustu:

Początek: N: 49°42'34,18" E: 21°43'19,98"

Koniec: N: 49°42'33,99" E: 21°43'19,94"

Współrzędne geograficzne odcinka o długości 3,0 m, poniżej projektowanego przepustu:

Początek: N: 49°42'34,71" E: 21°43'19,89"

Koniec: N: 49°42'33,51" E: 21°43'19,84"

4. Wykonanie urządzeń wodnych - wylotów:

W ramach inwestycji projektowane są 2 wyloty kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu, krzyżującego się z projektowaną drogą w km ok. 0+465, oznaczone na planie urządzeń wodnych jako W1 i W2.

Zestawienie wylotów kanalizacji deszczowej.

Oznaczenie wylotu	Współrzędne wylotu		Średnica wylotu (mm)	Odbiornik
	N	E		
W1	49°42'33,64"	21°43'19,79"	300	rów
W2	49°42'33,64"	21°43'19,96"	250	rów

Wyloty W1 i W2 zostaną wykonane jako umocnione prefabrykowanym elementem wylotu, co zabezpieczy je przed podmywaniem. Wyloty zostaną wykonane w miejscu projektowanego umocnienia rowu poniżej projektowanego przepustu.

5. Szczegółne korzystanie z wód polegające na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji poprzez projektowane wyloty kanalizacji deszczowej:

Zestawienie powierzchni i ilości wód.

Oznaczenie wylotu	Powierzchnia		Ilość wód odprowadzanych wylotem (l/s)	Odbiornik
	Szczelna (jezdnia, ścieżka, chodnik)	Zielona (skarpy drogowe, teren przyległy)		
W1	0,3	0,6	42	rów
W2	0,1	0,15	19	rów

Wody opadowo – roztopowe wprowadzane do odbiornika - rowu nie mogą zawierać:

- odpadów oraz zanieczyszczeń pływających,
- substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:
 - zawiesiny ogólnej - 100 mg/dm^3
 - węglowodory ropopochodne - 15 mg/dm^3

II. Zobowiązuję Inwestora do:

- 1) Realizacji inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji oraz dokumentacją przedłożoną do niniejszego postępowania administracyjnego.
- 2) Wykonywania wszelkich robót w ramach planowanej inwestycji zgodnie ze sztuką inżynierską, dokumentacją techniczną i obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.
- 3) Wykonania urządzeń wodnych w sposób wykluczający zmianę stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
- 4) Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
- 5) Konserwacji i utrzymywania w należytych stanie technicznym wykonanych urządzeń.

III. Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, ustalą do dnia 18 stycznia 2025r.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie wydania Prezydentowi Miasta Krosna pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie”, zostało wszczęte na wniosek Pana Przemysława Patruś działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna. Powyższy wniosek został przekazany do załatwienia Staroście Jasielskiemu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie postanowieniem z dnia 26 listopada 2014r. znak: ZU-431-3-223/14.

Wnioskodawca dołączył do wniosku operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Ponieważ przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wnioskodawcy (w myśl art. 11d ust. 4 tej ustawy) nie obowiązuje wymóg dotyczący przedłożenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. W świetle obowiązujących przepisów dla analizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia z dnia 24.12.2014r. znak: OS.6341.1.54.2014 zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie w BIP na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego.

Na podstawie przedłożonego operatu wodnoprawnego ustalono, że projektowany w ramach zadania inwestycyjnego przepust na działce nr ewid. 28 (rów) w miejscowości Krosno odpowiada wymogom określonym dla takich obiektów w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 ze zm.). Projektowane wymiary przewodu przepustu, ukształtowanie jego wlotu i wylotu oraz umocnienie rowu na wlocie i wylocie przepustu zapewnią odpowiednie warunki przepływu wody nie powodując jej spiętrzenia a tym samym zagrożenia zalewaniem gruntów przyległych. Przy przepływie miarodajnym, z uwzględnieniem wody odprowadzanej wylotami kanalizacji deszczowej poziom wypełnienia rowu będzie sięgał do ok. 0,28 m od dna.

Ponadto ustalono, że wody opadowo - roztopowe, pochodzące z odwodnienia drogi będą odprowadzane do rowu stanowiącego działkę nr ewid. 28 położoną w Krośnie. Działka ta należy do władającego na zasadach samoistnego posiadania Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Oddział w Sanoku.

Zgodnie z przedstawionymi obliczeniami przedstawionymi w operacie wodnoprawnym ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do odbiornika - rowu nie będzie powodowała przepełnienia rowu poniżej wylotów.

Wprowadzane do odbiornika wody opadowe odpowiadać będą wymaganiom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

Działając na podstawie art. 10 § 1 pismem z dnia z dnia 7.01.2014r. znak: OS.6341.1.54.2014 zawiadomiono zainteresowane strony o zakończeniu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów. W trakcie postępowania nie wniesiono uwag w przedmiotowej sprawie.

Zakres uprawnień opisanych w niniejszym pozwoleniu określono zgodnie z wnioskiem, na podstawie przedłożonej do postępowania dokumentacji.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód został określony zgodnie z dyspozycją przepisu art. 127 ust.3 ustawy Prawo wodne.

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wynika z art. 122 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne, natomiast kompetencje starosty w tym zakresie określa art.140 ust.1 Prawa wodnego.

Pouczenia:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art.123 ust. 2 *Prawo wodne*).
2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art.135 pkt 3 *Prawo wodne*).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zwolnione z opłaty skarbowej
- art. 7 pkt ...3... lub załącznika
do ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1035)



Z up. STAROSTY
mgr inż. Ryszard Hebda
NACZELNIK WYDZIAŁU
OCHRONY ŚRODOWISKA,
ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Otrzymują:

1. Pan Przemysław Patruś – pełnomocnik Prezydenta Miasta Krosna + 1 egz. operatu wod-pr.
2. PZM i UW w Rzeszowie Oddział w Sanoku .
3. aa.

Do wiadomości:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Jaśle.

Sporządził: MK/ AŻ

Prezydent Miasta Krosna

G.6630.57.2015.L

Krosno, dn. 28.04. 2015 r.

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ dotyczącej uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Sposób przeprowadzenia narady:	Bezpośrednio*/za pomocą środków komunikacji elektronicznej*/ częściowo bezpośrednio, w części za pomocą środków komunikacji elektronicznej*		
Przedmiot narady:	Proj.budowa drogi z uzbrojeniem wg legendy		
Określenie położenia obiektu:	Miasto Krosno	Obręb Polanka, Obręb Turaszówka	
Ulica : Chrobrego dz.35/1			
Wnioskodawca:	Gmina Krosno ul.Lwowska 28 a		
Przewodniczący narady:	Z up. P R E Z Y D E N T A <i>Halina Bek</i> Przewodnicząca Zespołu do spraw koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu		

Podmiot zawiadomiony o naradzie koordynacyjnej*:	Imię i nazwisko przedstawiciela podmiotu uczestniczącego w naradzie:	Podpis uczestnika lub uwaga dot. sposobu uczestnictwa, albo informacja o nieobecności:
Wnioskodawca		
Biuro Architektury UMK		
Wydział Drogownictwa UMK	Mania Giod	<i>Ca</i>
Wydział Inwestycji UMK	Magdalena Moxus - Wof	<i>Magdalena</i>
WGKiOŚ UMK	Andrzej Dziwko OBE	<i>Andrzej Dziwko</i>
MPGK Krosno Sp. z o. o.	Ryszard Gielczak	<i>Ryszard Gielczak</i>
PSG Sp. z o. o. Rej. Dyst. Gazu Krosno	JOSEPH BERKUT	<i>JOSEPH BERKUT</i>
GAZ-SYSTEM S.A.	Hester Horal	<i>Hester Horal</i>
PGE Dystrybucja S.A. RE Krosno		
Telekomunikacja Polska S.A.		
PZMiUW w Rzeszowie	G. Kowalski	<i>G. Kowalski</i>
PGNiG S.A. Oddział w Sanoku	Jan Dębniak	<i>Jan Dębniak</i>

1. PZMiUW - Napędmi go, zar. obrotów i PZMiUW i Krosno
zob. przyłącze holist. z umiarkowanymi naciskami
podmocy energoizacji.

RE dla. Zatrudni um. obrotowy z. kated. cap. 2.5 m. obrotu upom.
i jed. nadzoru RE dla.

* niepotrzebne skreślić

verte* —>

Projekt budowlany, przebieg linii uzbrojenia, należy
dotrzymać do 470 odliczeń tranzytowych i należy Krosno!

VERTE
treść uzgodnienia na odwrocie

P

RDG Krosno: Prace ziemie w pobliżu poses. - prowadzenie
kieruje - Sędziowski - poses. już zarysowana
połączenie ad. poses. RDC. O rozporządzeniu poses.
posiedzenie 2 i 7-mio dniowy uprzedzeniem
20

AM Krosno - nie uzgodniono. Mapa do celów projektowych
nieaktualna. Protokół 218/2014 kłóci
energetyczny uzgodniony i protokół 218
276/2013 uzgodniony i protokół 218

Anuluję się zapis w protokole z dnia
17.06.2015 r.

INSPEKTOR

Maria Gład

URZĄD MIASTA KROSNA
Za zgodność z oryginałem

Krosno, dnia 25.06.2015



Polska Spółka Gazownictwa sp z o.o.
Oddział w Tarnowie
Zakład w Jasle

ul. Floriańska 112 38-200 Jasło
tel. (13) 446 20 15, faks 13 446 32 46

Zakład w Jasle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 013 4437294, faks 013 4463246
zaklad.jaslo@tarnow.psgaz.pl

GMINA KROSNO
ul. Lwowska 28 A
38-400 KROSNO

Wasz znak:

Jasło 2014-04-23

Nasz znak: 300/E/WrTP/46/14

Dot.: warunki techniczne przebudowy sieci gazowej w związku z budową drogi pomiędzy
ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie.-

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków technicznych budowy/przebudowy istniejącej
sieci gazowej w rejonie jw. Zakład w Jasle, informuje że:

1. Należy dokonać budowy/przebudowy sieci gazowej o następujących parametrach:

Lp.	Parametry sieci istniejącej			Parametry sieci projektowanej			Typ Elementu infrastr.	Miejscowość	Ulica / nr działki
	Ciśnienie	Materiał	Średnica	Ciśnienie	Materiał	Średnica			
1-2	niskie	stal	DN50	niskie	polietylen	dn90	SIEC	Krosno	Chrobrego
3-4-5		stal	DN65/63		polietylen	dn90	SIEC	Krosno	Chrobrego
4-6		polietylen	dn63		polietylen	dn63	PRZYL	Krosno	Chrobrego
4-7		stal	DN32		polietylen	dn40	PRZYL	Krosno	Chrobrego
8-8		stal	DN32		polietylen	dn40	PRZYL	Krosno	Chrobrego

Długość przebudowywanej sieci gazowej:

- sieć rozdzielcza DN65/50/63 L=78m,
- przyłącza dn63 L=18m, ilość 1szt.
- przyłącza DN32 L=14m, ilość 2szt.

Rurociąg DN300 posadowiony w kilometrażu 0+052 jest własnością GAZ-SYSTEM S.A. TERENOWA
JEDNOSTKA OBSŁUGI W JASLE ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

- Realizacja zadania jest możliwa po zawarciu porozumienia określającego szczegółowe obowiązki stron. Porozumienie stanowi załącznik.
- Gazociąg należy zaprojektować w sposób nie kolidujący z planowaną budową oraz projektowanym i istniejącym uzbrojeniem podziemnym, zachować przykrycie gazociągu na poziomie 0,8+1,1 m.
- Na zadanie należy opracować dokumentację projektową budowlaną podlegającą uzgodnieniu przez ZUDP (jeżeli jest wymagane) i Zakład w Jasle.
- Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej
 - niskie ciśnienie MIP=MOP=10kPa,
 - rury polietylenowe wg. normy PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych, klasy PE100: dla średnic $\leq$ dn75 typoszeregu SDR11, dla średnic $\geq$ dn90 typoszeregu SDR17,6,
 - Jako rury osłonowe stosować rury PE SDR-17,6 według typowych rozwiązań stosowanych na terenie działania Zakładu w Jasle,
 - kształtki PE wg. normy PN-EN 1555-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych (polietylen PE) kształtki,
 - rury stalowe bez szwu (S) należy stosować wg. obowiązujących norm PN-EN 10208-2+AC lub PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica plastyczności dla rur i kształtek stalowych (trójniki, kolana hamburskie, zwężki) winna wynosić 265N/mm².
 - w/w kształtki powinny odpowiadać wymaganiom materiałowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych i powinny być zgodne z normami europejskimi,

Opracował(a): Maciej Kubal


strona 1/2

- należy stosować połączenia kołnierzowe szybkowe typ 11 wg. normy PN-EN 1092-1, minimalna normatywna granica plastyczności winna wynosić 245N/mm^2 ,
 - przejścia z rur PE na stalowe zaprojektować przy pomocy połączenia nierozłącznego PE/Stal wg ST-IGG-1101 „Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do połączeń”. Materiały użyte do wykonania przejścia PE-stal nie powinny być gorsze niż materiały użyte do budowy sieci gazowej. Odcinek stalowy gazociągu w ziemi - przejścia PE/STAL izolować taśmami polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzące ponad powierzchnię gruntu należy zabezpieczyć systemem taśmowym odpornym na promieniowanie UV,
 - spawanie elektryczne: minimalna grubości ścianki 2,9mm dla metody 141, natomiast minimalna grubości ścianki 3,2mm dla metody 111 lub 141.
 - próby szczelności i wytrzymałości zaprojektować wg. ST-IGG-0301 „Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie”, $P_{\text{próby}}=0,75\text{MPa}$,
 - oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektować zgodnie z ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiał lokalizacyjny zastosować drut DY 1,5 mm².
6. Ponadto gazociąg należy zaprojektować zgodnie z następującymi przepisami:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami).
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640),
 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. nr 0 z dnia 27-04-2012 poz. 462.,
 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 – poz. 401),
 - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego/Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r.,
 - Obowiązujące Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu,
 - Obowiązujące Warunki dotyczące wykonania gazociągów i urządzeń gazowniczych stalowych o MOP $\leq 0,5\text{MPa}$ prace spawalnicze,
 - Obowiązujące Wytyczne do stosowania kurków kulowych na sieciach gazowych Oddział Tamów.
7. Podczas prowadzenia robót ziemnych w pobliżu istniejącej sieci gazowej zachować szczególną ostrożność wykonując prace ręcznie. W przypadku uszkodzenia gazociągu nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.
8. Stara sieć gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wyłączona z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociągu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem inwestora.
9. Szczegółową lokalizację i miejsca włączenia gazociągu projektant uzgodni w RDG Krosno. Ustalenia powinny zostać potwierdzone pisemnie (np. opieczętowany podkład mapowy).
10. Wykonawca projektowanego gazociągu musi spełniać wymagania obowiązujące w Oddział Tamów, które zostały określone w przepisach w pkt. 6. niniejszych warunków.
11. Przed przystąpieniem do robót budowlanych związanych z rozbudową planowanego obiektu, należy wykonać zakres objęty przedmiotowymi warunkami.
12. Roboty związane z włączeniem nowego gazociągu do czynnej sieci gazowej wykona Zakład w Jasle/RDG Krosno na zlecenie inwestora przebudowy.
13. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczące skrzyżowań w tym również przekroczenia przeszkód terenowych takich jak drogi i ciekły wodne należy przedstawić do akceptacji w Zakładzie w Dziale Eksploatacji.
14. Niniejsze warunki są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania.

Załącznik:

- mapa
- porozumienie

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Eksploatacji

Paweł Białecki

Otrzymują:

1. Adresat.
2. RDG Krosno.
3. OTE a/a



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Krosno
38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4
tel.: 013 437 50 01, fax.: 013 437 50 02

Załącznik 1

Nr 27/1/2013

Krosno dnia 15.04.2014r.
RE6/RM/27/2013/P/4/260/^{/14}
15 KWI. 2014 *15/4/2014*

Gmina Krosno
pełnomocnik
Przemysław Patruś
TRASAL Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 20
35-060 Rzeszów

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia **10.03.2014r.** (data wpływu do RE Krosno 12.03.2014, uzupełniony pismem z dnia 01.04.2013 data wpływu do RE Krosno 07.04.2014) nr **27/1/2013** określa się następujące warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z **budową drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie.**

1. Miejsce występującej kolizji: **Krosno, ul. Długa, ul. Chrobrego**
2. Sieci wchodzące w kolizję z projektowaną budową, będące własnością Spółki:
(należy określić parametry obiektów podlegających przebudowie np.: – nazwa obiektu, rodzaj urządzeń, typ linii, przekrój przewodów oraz inne dane charakteryzujące obiekt)

Przebudowa dotyczy:

1. linii napowietrznej nN Polanka 6 (328) wykonanej przewodem AL 4x35mm² na odcinku pomiędzy stanowiskami słupowymi od 31/328/3(E12/10 RNK) do 35/328/3 (ŻN-10 OK) wraz z tym słupem oraz słupami nr: 32/328/3 (ALA-12 P), 33/328/3 (ALA-12 N), 34/328/3 (ALA-12 N)
2. przyłączy napowietrznych zabudowanych na słupie nr 34/328/3 do budynku nr 82 (AL 4x25mm) oraz do budynku nr 88 (ASxSn 2x16mm²)

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń.

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:


- a) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując Wytyczne budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie: **przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych nN.**
- b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych: **kolidujących urządzeń elektroenergetycznych nN zgodnie z załącznikiem graficznym dołączonym do wniosku**
- c) uzgodnić dokumentację projektową w **RE Krosno, Oddział Majątku Sieciowego** w zakresie przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
- d) uzyskać pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
- e) uzyskać zgody właścicieli gruntów, na których zostaną usytuowane urządzenia energetyczne, sporządzone w formie umów. Wymagane jest, by załącznikiem do umowy cywilno-prawnej – zgody zawartej z właścicielem działki było uwidocznione usytuowanie urządzeń na działce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron oraz **dołączyć wykaz działek z Rejestru Gruntów na których prowadzone będą prace związane z przebudową kolidujących urządzeń,**
- f) spowodować ustanowienie własnym kosztem i staraniem dla nieruchomości, na których zostaną usytuowane urządzenia elektroenergetyczne, służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (dla osób fizycznych dodatkowo: „akt notarialny ustanawiający służebność przesyłu musi być zawarty przed demontażem urządzeń”). Służebność powinna być ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreślony. Przy ustanowieniu służebności przesyłu na nieruchomości, integralną częścią aktu notarialnego jest załącznik graficzny z określeniem terenu nieruchomości objętego służebnością.


Służebność powinna obejmować nieodpłatne udostępnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak również do zapewnienia dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do urządzeń stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. znajdujących się na nieruchomości w celu usunięcia awarii, kontroli, przeglądu, modernizacji, rozbudowy oraz dostępu do układu pomiarowo – rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. służebność przesyłu wzdłuż linii przebiegu sieci, w formie aktu

notarialnego z wpisem do księgi wieczystej. Powyższa służebność będzie polegała na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 3 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie dostępu do niej (prawo dojścia i dojazdu), wraz z niezbędnym sprzętem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodów, jak również konserwacji, przeprowadzania remontów, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądu oraz ewentualnej likwidacji i demontażu urządzeń elektroenergetycznych.

- g) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - h) zdemontować urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - i) pokryć koszty demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji,
 - j) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji.
 - k) Przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.
5. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy o przeniesieniu na Spółkę w drodze nieodpłatnego przekazania lub jako świadczenia za działania na majątku Spółki własności nowo wybudowanych urządzeń lub nakładów inwestycyjnych, poczynionych na urządzeniach Spółki w związku z usunięciem kolizji oraz wydania urządzeń po ich przeniesieniu. Inwestor zobowiąże wykonawcę do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i zabudowane urządzenia elektroenergetyczne.
6. Termin ważności Warunków ustala się na **15.04.2016r.**
7. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomiędzy Stronami.


.....
opracował

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Krosno

.....
Z-ca Dyrektora
Pracownia Główna
zatwierdził

Otrzymują:

1x Adresat
1x RM



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Krosno
Hutnicza 4, 38-400 Krosno
tel. 13 437 50 01

Krosno, dnia 2014-02-12

Znak: RE6/RP/1/740/K/136/2014

Załącznik nr 1 do Umowy Nr RE6/RP/1/740/K/136/2014/ *42.233* o przyłączenie do sieci
dystrybucyjnej

**GMINA KROSNO
KROSNO, LWOWSKA 28A
38-400 KROSNO**

**Warunki przyłączenia nr RE6/RP/1/740/K/136/2014 dla podmiotu V grupy
przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Oświetlenie uliczne

Lokalizacja: KROSNO, CHROBREGO .

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-01-30, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia:
słup obok budynku 80 sieci nN zasilanej ze stacji Krosno **Polanka 6** . (Ze słupa linii nN zasilic wolnostojącą szafę sterowniczo-pomiarową, z szafy zaprojektować oświetlenie uliczne kablowe wydzielone)
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe na słupie odejściowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: **5 kW** – zasilanie podstawowe
4. Instalację odbiorczą wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: na zewnątrz obiektu w wolnostojącej szafie SO.
5. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: układ bezpośredni, licznik kWh trójfazowy .
6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: Zabezpieczenie dobrane według obliczeń do wielkości mocy przyłączeniowej – maks. **10 A**. Zabezpieczenie zainstalować w skrzyni pomiarowej.
7. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TT**.
8. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \varphi = 0,4$.
9. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

10. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
11. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Janusz Urbanik, tel.: (13)4375137.
12. Uwagi dodatkowe:
- a) Budowę urządzeń energetycznych realizuje Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem.
 - b) Na wskazany zakres prac Wnioskodawca opracuje projekt budowlano-wykonawczy w zakresie zasilania do układu pomiarowego włącznie, który przed przystąpieniem do realizacji uzgodnić w RE Krosno.
 - c) W miejscu rozgraniczenia własności urządzeń umieścić tabliczkę informacyjną "WO".



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Krosno

Dyrektor
Bogusław Kubik



Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 13 436 75 43, fax. 13 436 28 65
e-mail: um@um.krosno.pl http://www.krosno.pl

I.7012.127.2013.A

Krosno, 14.06.2013r

WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH

Inwestor : **Gmina Krosno**
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

Nazwa i adres inwestycji: **Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie.**

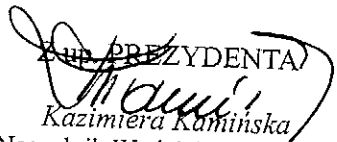
Odpowiadając na pismo z dnia 10.06.2013r w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z projektowanej drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie, Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna informuje:

1. Wody opadowe z drogi j/w odprowadzić w części do cieków wodnych a w części do istniejącej kanalizacji deszczowej $\varnothing 600$ mm oznaczonej na załączniku graficznym kolorem niebieskim.
2. Do odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi zaprojektować wpusty żeliwne przejazdowe typu ciężkiego z częścią osadnikową.
3. Materiały zastosowane do budowy sieci i przyłączy muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 r.
4. Na przejściu projektowaną kanalizację deszczową przez tereny nie będące własnością Inwestora należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę właścicieli poszczególnych działek.
5. Na powyższą inwestycję należy opracować projekt budowlany przez firmę lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe.
6. Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w ZUDP w Krośnie.
7. Po otrzymaniu pozytywnej opinii ZUDP projektant zobowiązany jest uzgodnić branżowo projekt w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Krosna.
8. Po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej Inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą uprawnionemu geodecie.
9. Zakończenie robót budowlanych należy zgłosić w Wydziale Inwestycji celem odbioru sposobu wpięcia do kanalizacji deszczowej.
10. O zgodę i warunki na odprowadzenie wód opadowych do znajdujących się na rozpatrywanym obszarze cieków wodnych należy wystąpić do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, oddział w Sanoku.

Otrzymują:

-/ Adresat

-/ a/a


PREZYDENTA
Kazimiera Kamińska
Naczelnik Wydziału Inwestycji

WARUNKI TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA

SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wnioskodawca:

Gmina Krosno 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a**Nazwa i adres inwestycji: Budowa drogi pomiędzy ul. Długą, a ul. Chrobrego w Krośnie.**

Na podstawie §26 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Krosno (uchwała Nr XLVIII/947/06 z dnia 31 maja 2006r), w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.06.2013r w sprawie wydania warunków technicznych, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. określa warunki techniczne **Zabezpieczenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy inwestycji „Budowa drogi pomiędzy ul. Długą, a ul. Chrobrego w Krośnie. ”.**

I. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej.

1. Pkt W1 – Wymiana odcinka istniejącej sieci wodociągowej Ø200PVC oznaczonej na załączniku graficznym wB200PVC na przewód Ø200PE100. Wodociąg Ø200PVC wymienić na Ø200PE poza trójnik łączący Ø200PVC z wodociągiem Ø90PE oznaczonym na załączniku graficznym w90. Odcinek wodociągu Ø200PE przebiegający pod pasem nowej drogi prowadzić pod kątem prostym w rurze osłonowej. Rurę osłonową wysunąć poza pas 1,5 m.
2. Pkt W2 – Istniejący wodociąg Ø90PE przesunąć poza pas projektowanej drogi wraz z istniejącym hydrantem. Wodociąg Ø90PE w rurze osłonowej wysuniętej 1,5 m poza pas drogi. Po przebudowie hydrant oznakować normatywną tablicą.
3. Pkt W3 – Wymiana odcinka istniejącej sieci wodociągowej Ø63PVC oznaczonej na załączniku graficznym w63PVC na przewód Ø63PE100. Wodociąg Ø63PVC wymienić na Ø63PE poza trójnik łączący Ø63PVC z wodociągiem Ø50 oznaczonym na załączniku graficznym w50. Odcinek wodociągu Ø63PE przebiegający pod pasem nowej drogi prowadzić pod kątem prostym w rurze osłonowej. Rurę osłonową wysunąć poza pas 1,5 m.
4. Projektowane zasuwy wodociągowe należy przewidzieć z zamknięciem miękkim. Dla zasuw zlokalizowanych w pasach komunikacyjnych stosować wyposażenie dostosowane dla obciążeń ruchu drogowego. Zasuwy odcinające oznakować zgodnie z normą.
5. Na wykonanym wodociągu przed zasypaniem ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową na głębokości 40 cm pod powierzchnią terenu.

II. Zabezpieczenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

1. Włazy studni rewizyjnych istniejącej kanalizacji sanitarnej na odcinku budowy drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego wymienić na włazy typu ciężkiego (ruch kołowy).
2. Wysokość pokryw studni rewizyjnych dostosować do rzędnych nowej nawierzchni projektowanej drogi wymienionej w pkt 1.
3. Studnie rewizyjne sieci kanalizacyjnej zaprojektować o średnicy min. Ø600 .

- Skrzyżowania projektowanych przewodów wodociagowych i kanalizacji sanitarnej z istniejącymi wodociągami i kanalizacją sanitarną eksploatowanymi przez MPGK Krosno Sp. z o.o. należy zlecić do odbioru w MPGK Krosno Sp. z o.o.
- Materiały zastosowane do budowy przewodów wod-kan. muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

1. Zgodnie z §30 Regulaminu dla inwestycji przyłączanych do sieci Przedsiębiorstwa należy opracować dokumentację techniczną przygotowaną przez osobę posiadającą **odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania**.
2. Na przejście projektowanym uzbrojeniem przez tereny lub do obiektów nie będących własnością Inwestora należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę ich właścicieli, którą dołączyć należy do dokumentacji technicznej.
3. Projekt zabezpieczenia urządzeń wodociagowo-kanalizacyjnych należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Krośnie (ZUDP).
4. Po otrzymaniu pozytywnej opinii ZUDP Inwestor zobowiązany jest złożyć projekt do uzgodnienia branżowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji MPGK Krosno Sp. z o.o. Uzgodnienie następuje w formie złożenia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji klauzuli uzgadniającej na wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej. Jeden egzemplarz projektu wraz z kopią stosownych uprawnień i aktualnym zaświadczeniem o wpisie do branżowej Izby Gospodarczej pozostaje w zasobach MPGK Krosno Sp. z o.o.
5. Przed zasypaniem wykopów należy zgłosić wykonane przewody **do odbioru technicznego** w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji MPGK Krosno Sp. z o.o. - do odbioru przewodów wodociagowych należy przygotować próbę szczelności. Do odbioru końcowego należy przedłożyć 2 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych przewodów zawierającej rzędne zagłębienia i średnice.
6. Roboty budowlane wykonywać może wyłącznie firma lub osoba posiadająca **odpowiednie uprawnienia budowlane**.

Informacje dodatkowe:

- Niniejsze warunki techniczne są ważne z załącznikiem graficznym. Okres ważności warunków technicznych upływa po dwóch latach od daty ich wydania.
- Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001r zabrania się wprowadzania wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej /j.t.Dz. U.z 2006r Nr 123 poz. 858/.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Andrzej Bączar

Dyrektor

PROKURANT
Dyrektor ds. Technicznych

Jean Gralik

Załącznik: załącznik graficzny

Krosno, dnia 08.04.2015 r.

**Prezydent Miasta
Krosna
ul. Lwowska 28A
38-400 Krosno**

W odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Krosna działającego przez pełnomocnika P. Przemysława Patrusia, „Trasal” Sp. z o. o., ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów znak TRASAL/105/201/2015 w sprawie wydania opinii dot. inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie”, Kierownik Delegatury w Krośnie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyśle

o p i n i u j e p o z y t y w n i e

w oparciu o art. 11 d ust. 1 pkt. 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) w/w inwestycję drogową.

Planowana inwestycja obejmuje teren na którym nie zewidencjonowano żadnych obiektów zabytkowych.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a

Do wiadomości:

1. Trasal Sp. z o. o., ul. Słowackiego 20, 35 – 060 Rzeszów.

Z upoważnienia
Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
mgr Antoni Bosc
KIEROWNIK DELEGATURY

LD



Prezydent Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 013 436 75 43, fax. 013 436 28 65
e-mail: um@um.krosno.pl http://www.krosno.pl

D.7011.14.14.2013.O

Krosno, dnia 18 marca 2015 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11b ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysława Patrusia zam. 36-007 Krasne 783J działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a.

postanawiam

wyrazić pozytywną opinię o wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn: „**Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie**”

Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądania strony.

PREZYDENT
Miasta Krośna
[signature]
Piotr Przytocki

Otrzymują:

1. Adresat – Przemysław Patruś zam. 36-007 Krasne 783J
2. a/a



DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Prezydent Miasta Krosno

Pismo z dnia:
06.03.2015 r.

znak:
TRASAL/105/202/2015

Nasz znak:
ZU-460-5-11/15

Data: 23 MAR. 2015

dot. wydania opinii dla inwestycji drogowej

W nawiązaniu do pisma z dnia 06.03.2015r., znak: TRASAL/105/202/2015, w sprawie zaopiniowania, w trybie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), inwestycji drogowej pn: *Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie*", Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że nie wnosi uwag do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zup. Dyrektora RZGW w Krakowie
KIEROWNIK WYDZIAŁU UZGODNIEŃ
I POSTĘPOWAŃ WODNOPRAWNYCH
Piskorz
mgr inż. Danuta Piskorz

Otrzymują:

1. Adres do korespondencji:
Pan Przemysław Patruś – Pełnomocnik Inwestora
TRASAL Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów,
2. ZU a/a.

DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
w Krośnie
38-402 Krosno, ul. Armii Krajowej 3
tel./fax : /13/ 43 675 46
KRO.5140. 57.2015.GW
L.dz. ...14.82/03/2015

Krosno, dnia 20... marca 2015 r.

Prezydent Miasta Krosna

reprezentowany przez:

Przemysław Patruś

TRASAL Sp. z o. o.

35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20

Odpowiadając na pismo z dnia 06.03.2015 r., znak: TRASAL/105/200/2015 w sprawie wydania opinii odnośnie lokalizacji na terenie górnym inwestycji drogowej pn.: „**Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie**” stwierdzam, że wniosek dotyczy inwestycji usytuowanej


poza granicami terenu górnego

W związku z powyższym brak jest podstaw do działania tutejszego organu w trybie art. 11d ust. 2 w związku z art. 11d ust. 1 pkt 8c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm.) i wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

zał: ---

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

DYREKTOR
Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie

mgr inż. Wiesław Pisula

Rzeszów 17.03.2015 r.

PREZYDENT
MIASTA KROSNO
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

poprzez:

TRASAL Sp. z o. o.
ul. Słowackiego 20
35-060 Rzeszów

Dotyczy: opinii dla inwestycji drogowej pn. "budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie".

W odpowiedzi na pismo nr TRASAL/105/203/2015 w sprawie opinii dla inwestycji drogowej pn. "budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie" informuję, że realizowana inwestycja nie dotyczy drogi o znaczeniu obronnym.

W związku z powyższym działając zgodnie z zapisem ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o *szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (Dz.U. 2008 nr 193 poz. 721 z późn. zm.) przedmiotowy projekt opiniuję pozytywnie i nie wnoszę żadnych wniosków i propozycji w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.

SZEF
WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO
w Rzeszowie


wz. ppłk Dariusz KAMINIÓW

UCHWAŁA Nr 38 / 798 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Opiniuje się pozytywnie wniosek o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. **Budowa drogi pomiędzy ul. Długą, a ul. Chrobrego.**
2. Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

Załącznik do Uchwały Nr 38 / 798 / 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 r.

DT-VI.8012.16.4.2015 JW.

Opinia

do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.03.2015 r., (data wpływu 12.03.2015 r.), Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie postanawia wyrazić pozytywną opinię do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. **Budowa drogi pomiędzy ul. Długą, a ul. Chrobrego.**

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie koliduje z ustaleniami obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, przyjętym uchwałą Nr XLVIII/522/2002 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Teren inwestycji położony jest:

- w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 432 „Dolina rzeki Wisłok”
- w strefie występowania obszarów osuwiskowych
- w strefie o funkcjach, związanej z lotniskiem w Krośniach

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Wojciech Buczak

Otrzymują:

- 1) Trasa sp. z o.o. ul. Słowackiego 20
- 2) 35-060 Rzeszów
- 3) Aa.



Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 013 436 75 43, fax. 013 436 28 65
e-mail: um@um.krosno.pl <http://www.krosno.pl>

I.7013.64.1.2015.F.W.Pola

Krosno dnia 21.05.2015 r

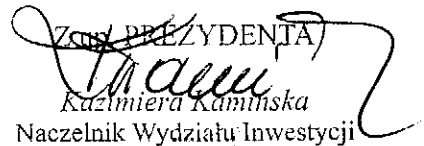
TRASAL Sp z oo
ul. Słowackiego 20
35-060 Rzeszów

Dotyczy: wykonania dokumentacji dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi pomiędzy ul. Długa a ul. Chrobrego w Krośnie”

W odpowiedzi na otrzymane pismo znak: TRASAL/105/377/2015 z dnia 19.05.2015 r informujemy, że wyrażamy zgodę na likwidację ostatnich 2-ch latarni oświetleniowych zaprojektowanych uzg. Nr 218/2014. Jednocześnie po dokonaniu uzgodnienia projektowanego skrzyżowania, prosimy o przesłanie 1 egz uzgodnionej dokumentacji na nasz adres.

Do wiadomości:

1. adresat
2. I a/a


Zona PRÉZYDENTA
Kazimiera Kamińska
Naczelnik Wydziału Inwestycji